


Energetikai szakreferens Éves jelentés 2024

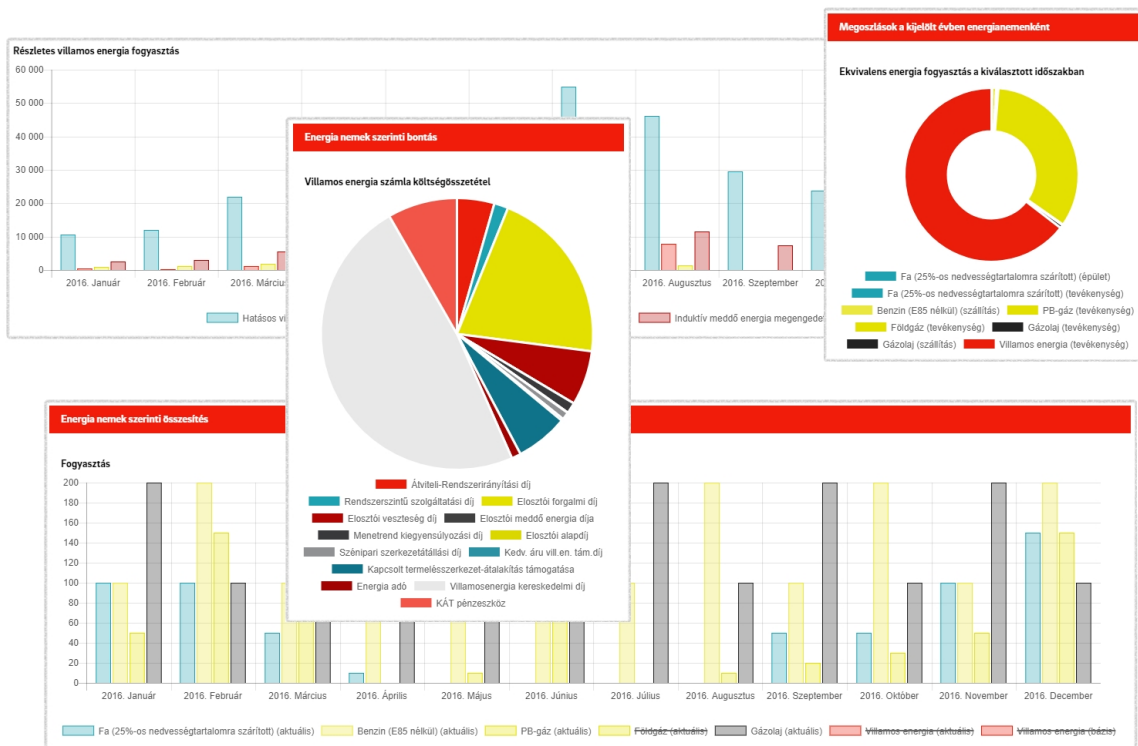

Készítette: E.ON Energia Infrastruktúra Szolgáltatások Kft.

Tolnatej Zrt részére.

Tartalomjegyzék

1. Energiafelhasználás és költségek alakulása	2
1.1 Céghatár	2
1.2 Megoszlások a kijelölt időszakban energianemenként	2
1.3 Megoszlások a bázis évben energianemenként	3
1.4 Energianemek szerinti összesítés	4
1.5 Fogyasztási helyek	5
2. Energiahatékonysági intézkedések nyomonkövetése	9
3. Szakreferens tevékenysége	10


1. Energiafelhasználás és költségek alakulása

1.1 Cégs adatok

Cégnév	Tolnatej Zrt
Adószám	11285562217
Cím	7100 Szekszárd Keselyűsi utca 26


1.2 Megoszlások a kijelölt időszakban energianemenként

Ekvivalens energia fogyasztás

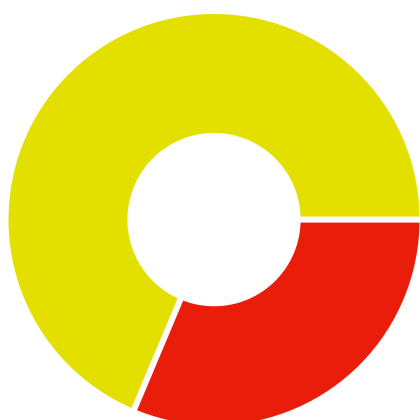

Villamos energia: 23 339 513 kWh
Földgáz: 51 123 286,798 kWh


CO2

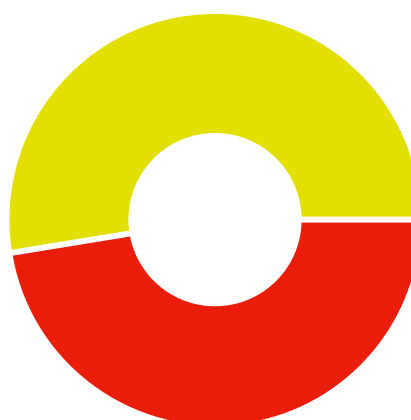

Villamos energia: 8 518,922 t
Földgáz: 9 442,471 t


1.3 Megoszlások a bázis évben energianemenként

Ekvivalens energia fogyasztás

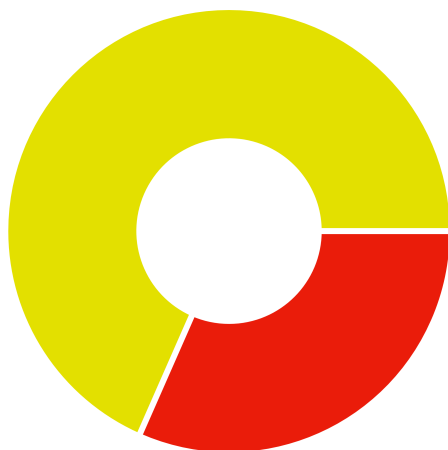

Villamos energia: 22 227 535 kWh
Földgáz: 48 111 654,829 kWh


CO2

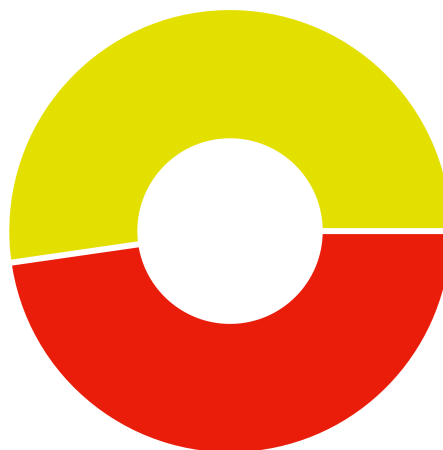

Villamos energia: 8 113,05 t
Földgáz: 8 886,223 t

A bázisév az az év, mely a viszonyítási alapot jelöli. Az energiahatékonysági intézkedések eredménye ehhez az évhez viszonyítva kerül kiértékelésre. Az E.ON Energetikai szakreferens szoftverében a bázisév a tárgyévet megelőző évet jelöli.

1.4 Energianemek szerinti összesítés

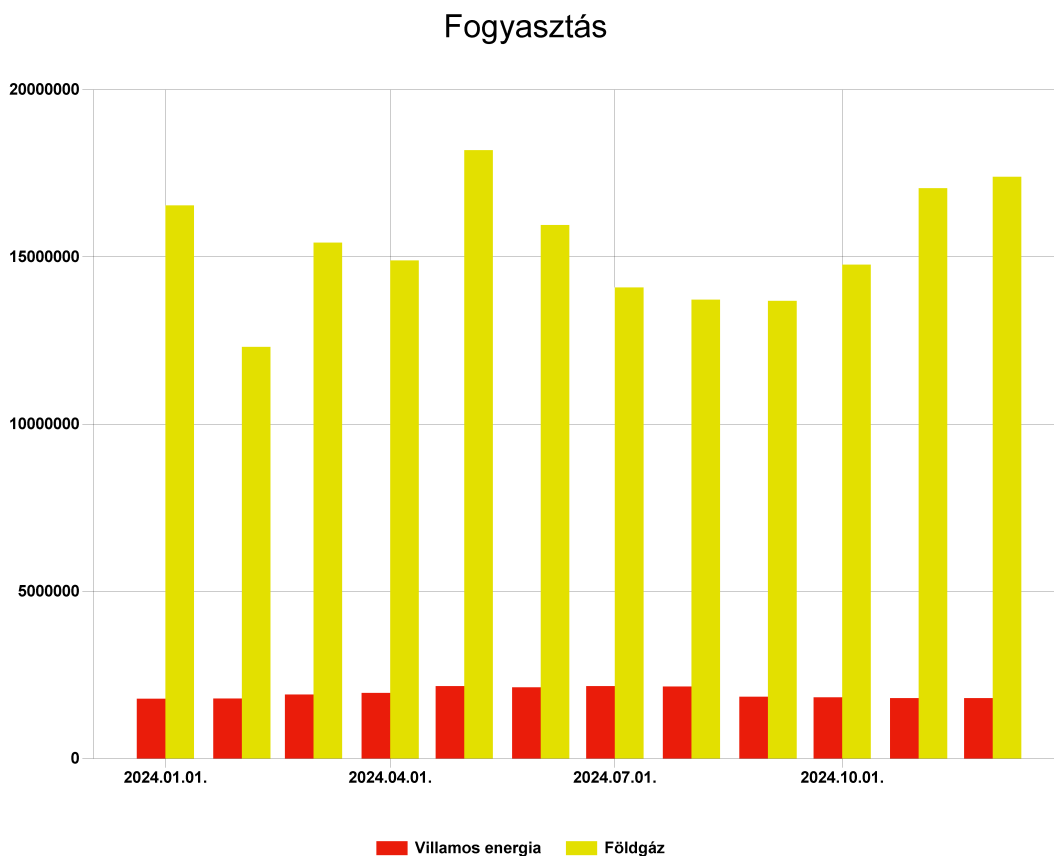

A fenti diagram a szakreferensi szolgáltatásra kötelezett szervezet energiafogyasztásának alakulását ábrázolja a jelentés készítésének évében. A diagram oszlopok formájában tartalmazza az összes energiafajtát, melyet a cég igénybe vesz, magasságuk arányos az adott időszakra vonatkozó energiafelhasználás mértékével. A diagram nyomtatott formában csupán tájékoztató jellegű, pontos adatokért, kérjük, keresse fel a weboldalt a <https://szakreferens.eon.hu> címen.

A szakreferensi szolgálat egyik alap feladata, hogy az energetikai szakreferens monitorozza a szervezet energiafelhasználását, és ajánlásokat fogalmazzon meg annak csökkentése érdekében. Az ajánlások alapján a szakreferensi szolgálatra kötelezett szervezet intézkedéseket határoz meg (melyek lehetnek beruházást nem igénylő, pl. szemléletformálás, vagy beruházással járó intézkedések is), melynek eredménye az energiafogyasztás csökkenése. Ez a csökkenés a diagramon is láthatóvá válik.

Az energiafelhasználás csökkentésére vonatkozó ajánlások érinthetik az összes, vagy akár csak egyetlen energiafajtát is. Bizonyos esetekben az ajánlás járhat azzal a következménnyel is, hogy egy-egy energiahordozó használata teljes egészében megszűnik, miközben egy másik megemelkedik. Ennek oka lehet pl. gazdasági, technológiai. A pontos magyarázatért, kérjük, keresse fel energetikai szakreferensét.

FONTOS! Az energetikai hatékonyság növelése nem feltétlenül jelenti az energiafelhasználás csökkenését, például egy gyártógép korszerűbbre való cseréje csökkentheti az energiafelhasználást a termelés növekedésével egyidejűleg. Ebben az esetben abszolút értékben az energiafelhasználás nem változik, de ezzel párhuzamosan az elkészült termékek darabszáma nő. Ezért fontos, hogy az energiafelhasználást nemcsak abszolút értékben, hanem úgynevezett ETM (energetikai teljesítmény mutató) nézetben is vizsgálni kell. Ennek használatához kérje energetikai szakreferense segítségét.


1.5 Fogyasztási helyek

Az alábbi táblázat a szakreferensi szolgálatra kötelezett szervezet fogyasztási helyeit tartalmazza. A táblázat feltünteti a fogyasztási hely hivatalos elnevezését (POD), energiatípusát, illetve az ajánlást az adott POD-hoz.

FONTOS! Az ajánlások rész csak azoknál az ügyfeleknél kerül kitöltésre, akik a sztenderd csomag használatára fizettek elő.

POD	Energiatípus	Ajánlás
HU000120B11-U-TOLNATEJ-SZEKSZARD-	Villamos energia	Lekötött teljesítmény mértékéhez képesti többszöri jelentős (20%-ot meghaladó) túllépés
39N030000397000F	Földgáz	-


Villamos energia fogyasztása

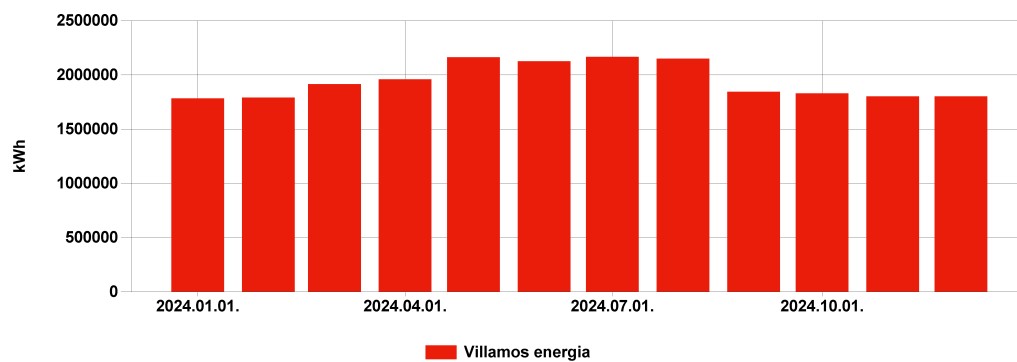

Részletes villamos energia fogyasztás és lekötés adatok

POD	Dátum	Hatásos Fogyasztás (kWh)	Induktív (kVArh)	Kapacitív (kVArh)	Megengedett ind. túllépés (kVArh)	Max teljesítmény (kW)	Lekötött teljesítmény (kW)	Induktív túllépés (kVArh)
HU000120B11-U-TOLNATEJ-SZEKSZARD-	2024-01	1784912	500755	0	535473,6	3220	100	0
HU000120B11-U-TOLNATEJ-SZEKSZARD-	2024-02	1791282	542455	0	537384,6	3409	100	5070,4
HU000120B11-U-TOLNATEJ-SZEKSZARD-	2024-03	1916020	591489	0	574806	3574	100	16683
HU000120B11-U-TOLNATEJ-SZEKSZARD-	2024-04	1959493	604090	0	587847,9	3817	100	16242,1
HU000120B11-U-TOLNATEJ-SZEKSZARD-	2024-05	2163061	647721	0	648918,3	3920	100	0
HU000120B11-U-TOLNATEJ-SZEKSZARD-	2024-06	2126855	660462	0	638056,5	4014	100	22405,5
HU000120B11-U-TOLNATEJ-SZEKSZARD-	2024-07	2167381	679203	0	650214,3	4162	100	28988,7
HU000120B11-U-TOLNATEJ-SZEKSZARD-	2024-08	2149520	681988	0	644856	3974	100	37132
HU000120B11-U-TOLNATEJ-SZEKSZARD-	2024-09	1845106	542224	0	553531,8	3810	100	0
HU000120B11-U-TOLNATEJ-SZEKSZARD-	2024-10	1830391	524676	0	549117,3	3420	100	0
HU000120B11-U-TOLNATEJ-SZEKSZARD-	2024-11	1803093	0	0	540927,9	0	100	0
HU000120B11-U-TOLNATEJ-SZEKSZARD-	2024-12	1802399	486459	0	540719,7	3323	100	0


Földgáz fogyasztás

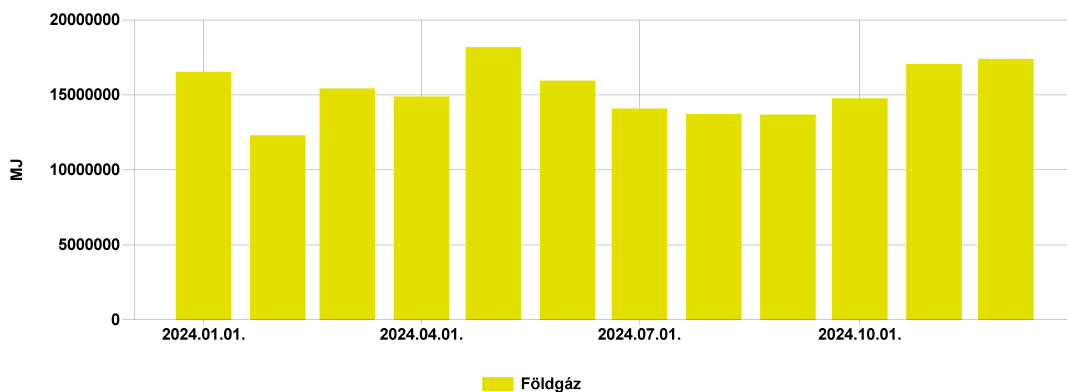

Az energetikai szakreferens folyamatosan nyomon követi a gazdálkodó szervezet energiafogyasztását. A nyomon követés során nemcsak összesített, hanem energiahordozóra és energianemekre bontott kimutatásban is megtekinthetők az egyes energiahordozók és energianemek fogyasztásának időbeli alakulásai.

Amennyiben Ön egy táblázatot fogyasztási adatok nélkül lát, az energiahordozóhoz tartozó fogyasztási hely, ún.: POD beazonosítása és rögzítése a rendszerben megtörtént; azonban a fogyasztási helyhez tartozó fogyasztási adatok (pl.: kézi adatbevitel, T-görbe, idősoros adatok vagy időszakai számlák,'gas') nem kerültek megadásra.

Földgáz számla költségösszetétel

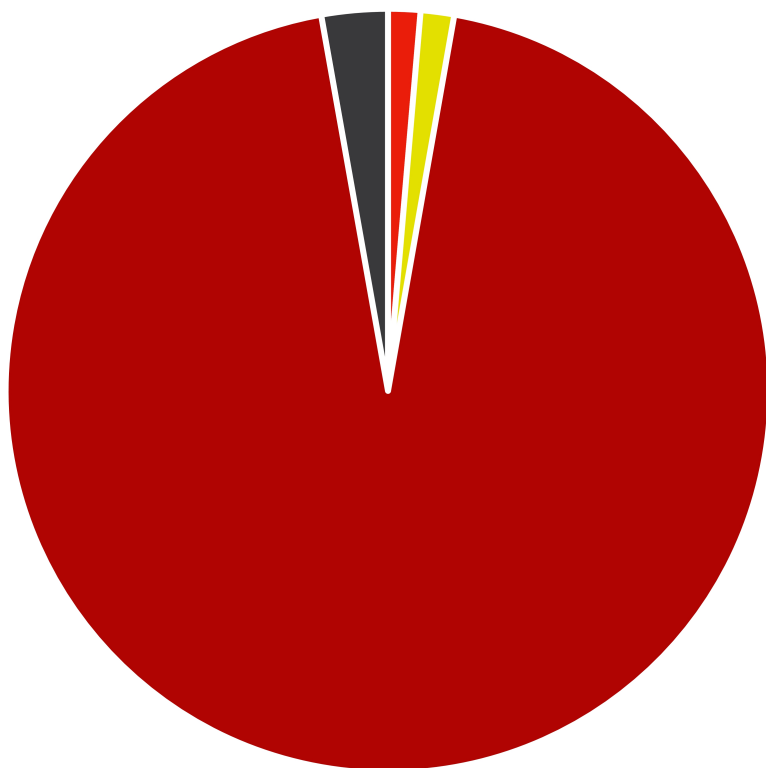

MSZKSZ díj:	Energiaadó:	Kapacitáslekötési alapidj:
16 547 380,845 Ft	17 208 098,198 Ft	34 035 354 Ft
Szagosítási díj:	Gázfogyasztás:	Fix rendszerh. díjak:
0 Ft	1 147 377 027,82 Ft	0 Ft
Forgalmi díj:		
0 Ft		

2. Energiahatékonysági intézkedések nyomonkövetése

Tisztelt Ügyfelünk!

A rendszerünk számára rendelkezésre álló adatok alapján az Ön gazdálkodó szervezeténél nem történt energiahatékonysági fejlesztés az elmúlt időszakban. Amennyiben segítségre szorulna a kitöltés során, esetleg energiahatékonysági fejlesztés végrehajtásán gondolkodna, Szakreferensünk készséggel áll az Önök rendelkezésére a lent látható elérhetőségeken. Személyes konzultációk és tanácsadás keretében az Ön problémáira egyedi és precíz megoldást kínálunk! Forduljon hozzánk bizalommal!

E-mail: energetikus@eon.com

3. Szakreferens tevékenysége

Tisztelt Ügyfelünk!

Az E.ON Energetikai Szakreferens szolgáltatásának részeként biztosítjuk, hogy az energetikai szakreferens feladatát teljeskörűen ellátjuk, a törvényi előírásoknak teljes mértékben megfelelően.

Szolgáltatáscsomagunk keretében havi/éves jelentést készítünk az Ön gazdálkodó szervezetének tárgyhavi fogyasztásáról, részletesen bemutatva a költségösszetételt és kiemelve a fogyasztási anomáliákat, ezzel időt és erőforrást takarítva meg az Ön számára. Riportot készítünk az Ön energetikai szakreferense tevékenységéről, illetve az energiahatékonysági fejlesztésekről és azok eredményeiről. Az éves fogyasztási adatokat riportként tesszük közzé az online felületünkön, és a MEKH felé történő éves adatszolgáltatási kötelezettséget teljes mértékben átvállaljuk. Havi rendszerességgel küldünk tanácsokat és ajánlásokat energiahatékonysági fejlesztések végrehajtásához, illetve konzultációs lehetőséget, személyes tanácsadást biztosítunk energiahatékonysági kérdésekben. A tudatos működés és fenntartható jövő érdekében oktató és szemléletformáló dokumentumokat érhet el a szolgáltatás online felületén.